
Riadenie vodných zdrojov odolné voči klimatickej zmene pre poľnohospodárstvo, občanov a ekosystémy

Maroš Kminiak


19.04.2024

1

Riadenie vodných zdrojov

- Horná Nitra – priehrada Kanianka postavená pre účely závlah
 - 580 ha závlah (186ha využíval Vuood Bojnice aktívne 1982- **2018** , PD Nedožery Brezany –využívali 56ha dva roky)
1. Situačný plán
 2. Oznámenie o ukončení 2018
 3. Hydromeliorácie – DOTAZNIK (30.3.2023)
 4. Oznámení o prenájme čerpacej stanice (subjektu ktorý ju nikdy nevyužíval a dnes ho už vlastní zahraničný majiteľ)
 5. Platné povolenie na odber vody do roku 2029 (máme sa dohodnúť s nájomcom za akých podmienok nám dovoľí používať majetok SR)
 6. Zmluva o odbere povrchovej vody (v šachte je metán , zariadenie treba opraviť predbežné náklady 300tisíc EUR)
 7. ~~Opätovná žiadosť o prehodnotenie nájmu čerpacej stanice a jej zamietnutie. Zmluva je jednostranná ?~~

2

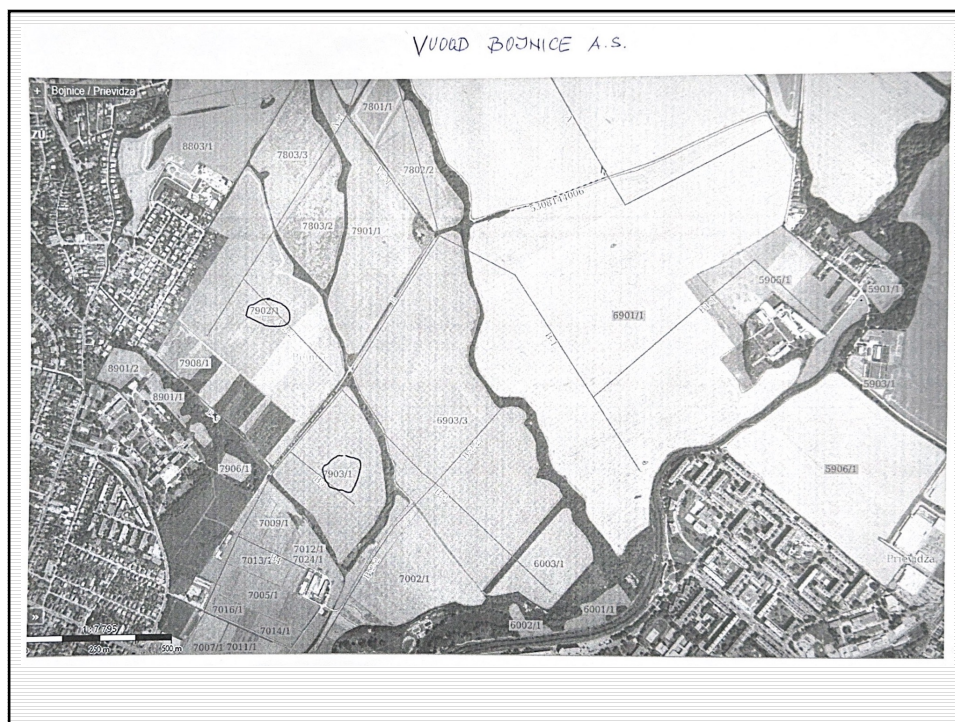

3

SHMÚ – evidujeme toto oznámenie o začatí a v roku 2018 ukončení.
Je treba nové rozhodnutie.

INTRANET - Vitajte v intranete x | Mesogram - na 3 dni - SHMÚ x | Atlas sk mail - 1928 (Neprečítaný) x | Schéma evidencie o vodách v2 x

INTRANET - Vitajte... | Slovenský hydrometeorologický ústav x | Atlas sk e-mail - pri... | SHMÚ sk - Mesogr... | Vitajte v IS SČG V2 | MZP | WESNET06 | SČP

Základné identifikačné údaje

IČO 31639216
Názov organizácie Vyskumný ústav ovocných a okrasných drevín a s
Ulica Previščská 53
Mesto Bojnica
PŠC 97201
Krajina SK
Telefón 046 / 5439039
Fax
E-mail irena.caganova@vuood.sk, info@vuood.sk
Kontaktná osoba Ing. Irena Čagáňová, PhD.

Previščka

Názov prevádzky Vyskumný ústav ovocných a okrasných drevín a s.
Ulica Previščská 53
Mesto Bojnica
PŠC 97201

Špecifické údaje

Údaje o mieste odberu

Vodoprávne povolenie:

Kód miesta 5262N5
Názov miesta ZÚV Bojnica - VUOOD
Tuk Vln/Kanienka (Kanienka)
Riečny km 3.7
Poloha Lávý breh

Vodoprávne rozhodnutie

Názov orgánu štátnej vodnej správy Previšča
Číslo platných vodoprávných rozhodnutí PLVH-2902/405/02-Ch z 12.8.1982

Časová platnosť rozhodnutia od 12.08.1982
do 16.01.2019


4

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik				
Vtárkúnská 29 825 63 Bratislava 211 e-mail: info@hmosp.sk, web: www.hmosp.sk				
DOTAZNÍK ZÁJMU VYUŽÍVANIA EXISTUJÚCICH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV				
A. IDENTIFIKÁCIA ZÁUJEMCU (budúci užívateľ)				
Názov spoločnosti / SHR:	Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s.			
IČO:	31639216			
Poštová adresa:	972 01 Bojnice, Prievidzská 53			
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):	Ing. Irena Cagaňová, PhD.			
Telefón / mobil:	+421 905 593 623			
E-mail:	irena.caganova@vuood.sk			
B. IDENTIFIKÁCIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA (budúcej aplikácie zavlažovania) *v prílohe				
Katastrálne územie:	Bojnice			
Okres:	Prievidza			
Kultúrne diely:				
Označenie:	Výmera:	Rok:	Lokalita:	Číslo:
Názov TPC HZZ (vypĺňa Hydromeliorec, s.p.):				Ev.č.:
C. PREDPOKLADANÁ PLODINOVÁ ŠTRUKTÚRA V ZÁVLAHOVÝCH PODMIENKACH				
Plodiny:	Výmera (ha):			
Ovocné sady (višne, ríbezle, maliny)	22,1 ha (produkčná výmera 21 ha)			
D. SÚČASNÝ A PLÁNOVANÝ STAV PRÍPRAVY NA VYUŽÍVANIE ZÁVLAH				
Súčasný stav zavlažovacích strojov:				
Drak: -	Počet: -			
Plánovaný stav zavlažovacích strojov:				
Drak: zvlahový detail – kvapková zvlaha	Počet:			
V rámci projektu <i>Kýšadba ovocných sádov v spoločnosti VÚOOD a.s. Bojnice</i> je naplánované budovanie kvapkovej závlahy (rozvoďy a závlahové detaily – hadičky, kvapkače a príslušenstvo k jednotlivým plodinám) napojenej na súčasnú podzemnú rozvodnú sieť v areáli VÚOOD (zdroj vodná nádrž Kanianka)	Ucelený systém kvapkovej závlahy k sadu višní na 10 ha Ucelený systém kvapkovej závlahy k sadu ríbezi a malín 11 ha			

5

<p>Od: marek.matejka@hmosp.sk Predmet: Čerpacia stanica Kanianka Dátum: 30.5.2023, 13:57:49 Pre: Irena Caganova irena.caganova@vuood.sk Cc: vladimir.kucera@hmosp.sk</p>	
<p>Dobrý deň pani Cagaňová,</p> <p>Pokiaľ by súčasný nájomca našej čerpacej stanice v obci Kanianka chcel ukončiť nájomný vzťah, tak v zmluve má uvedené podmienky, akým spôsobom to môže urobiť. Po ukončení prenájmu môžeme uzavrieť nájomnú zmluvu s Vašou spoločnosťou, pokiaľ budete mať záujem. Stačí nám potom iba poslať žiadosť o prenájom. Prenájom je v princípe taký, že Vám čerpaciu stanicu odovzdáme do užívania za určitý ročný poplatok, ale celá prevádzka je následne na Vašej spoločnosti (údržba, servis, stráženie, elektrina a pod.) – ako som Vám spomínal, momentálne je to nefunkčné, technológia bola rozkradnutá a myslím, že do budovy sa teraz ani nedá dostať.</p> <p>Mapu rúrovej siete Vám vieme poskytnúť.</p> <p>Čerpaciu stanicu máme u nás evidovanú pod číslom TPC 270, evidenčné číslo stavby 5308157003, názov : ZCV Bojnice z VN Kanianka. Závlahy z tejto ČS boli v minulosti vybudované na ploche 580 ha.</p> <p>V Prievidzi máme dislokované pracovisko, resp. kanceláriu : Vladimír Kučera – 0948 104 407. Kľudne mu zavolajte, myslím, že by tam mohla byť aj dokumentácia ku stavbe aj rúrovej siete.</p> <p>S pozdravom</p> <p>Ing. Marek Matejka obchodný manažér Hydromeliorec s.p. Kancelária riaditeľstva Vtárkúnská 29, 825 63 Bratislava 211 Tel.: +421 2 40258 285 Mob.: +421 917 494 683 Mail: marek.matejka@hmosp.sk GDPR: http://www.hydomeliorec.sk/gdpr</p> <p>From: Irena Caganova <irena.caganova@vuood.sk> Sent: Tuesday, May 30, 2023 12:57 PM To: marek.matejka@hmosp.sk Subject: Informácia závlahy</p> <p>Dobrý deň, pán Matejka,</p> <p>nedávno sme spolu komunikovali ohľadom možnosti využívania resp. prevádzkovania závlah z vodného zdroja Kanianka.</p> <p>Obraciam sa na vás s prosbou, či by ste nám mohli poskytnúť mapku - náčres - zakreslenie rozmiestnenia podporných rozvoďov</p>	

6

 **Platné povolenie na osobitné užívanie vôd ZCV Bojnica**
marek.matejka užívateľovi: irena.caganova 30. 03. 2023 09:37


Dobrý deň pani Cagánová,

V prílohe Vám zasielam kópiu povolenia na odber vody pre zavlažovanie z VN Kanianka , ktoré je platné až do roku 2029. Na základe tohto povolenia je možné odoberať vodu cez našu čerpačiu stanicu, ktorú má momentálne v prenájme PD Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch. Nájomná zmluva je z roku 2019 a je uzatvorená na dobu neurčitú. Kvôli vandalizmu a krádežiam je momentálne ČS nefunkčná, ale pokiaľ by Ste sa dohodli s nájomcom, tak by bolo možné vodu čerpať aj pre Vaše potreby. Bolo by však potrebné zabezpečiť si technológiu (napr. prenosné čerpadlo), ktorá dokáže prepraviť vodu z priehrady do rúrovej siete, ktorá vedie na Vaše pozemky. Následne bude potrebné urobiť aj kontrolu tesnosti rúrovej siete, keďže sa dlhšiu dobu neprevádzkovala. Tieto náklady však v súčasnosti musí v zmysle nájomnej zmluvy znášať nájomca, príp. jeho partneri, s ktorými sa dohodol na dodávaní závlahovej vody.

V minulosti boli vybudované závlahy, do ktorých sa dodávala voda z VN Kanianka na ploche 580 ha. Nájomca PD Horná Nitra nám platí nájom za plochy zaradené do závlahiteľnej výmery s rozlohou iba 56,96 ha (kultúrne diely 7801/1, 7901/1, 7803/3, 7803/2, 7902/1).


Je tu aj možnosť, že by súčasný nájomca ukončil prenájom tejto ČS a nájomcom by sa mohla stať Vaša spoločnosť. Spoločnosť PD Horná Nitra uvedenú ČS reálne nevyužíva pre závlahy a náš podnik určite len privíta možnosť spolupráce so spoločnosťou, ktorá by uvedenú ČS a vybudovanú rúrovú sieť skutočne využila pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy .

S pozdravom


 Ing. Marek Matejka
obchodný manažér
Hydromeliorácie s.p.
Kancelária riaditeľa
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Tel.: +421 2 40255 285
Mob.: +421 917 494 683
Mail.: marek.matejka@hmosp.sk
GDPR: <http://www.hydomelioracie.sk/gdpr>

VP OU-PD-OSZP-2019-002794 Stavby 5308 157.pdf

7

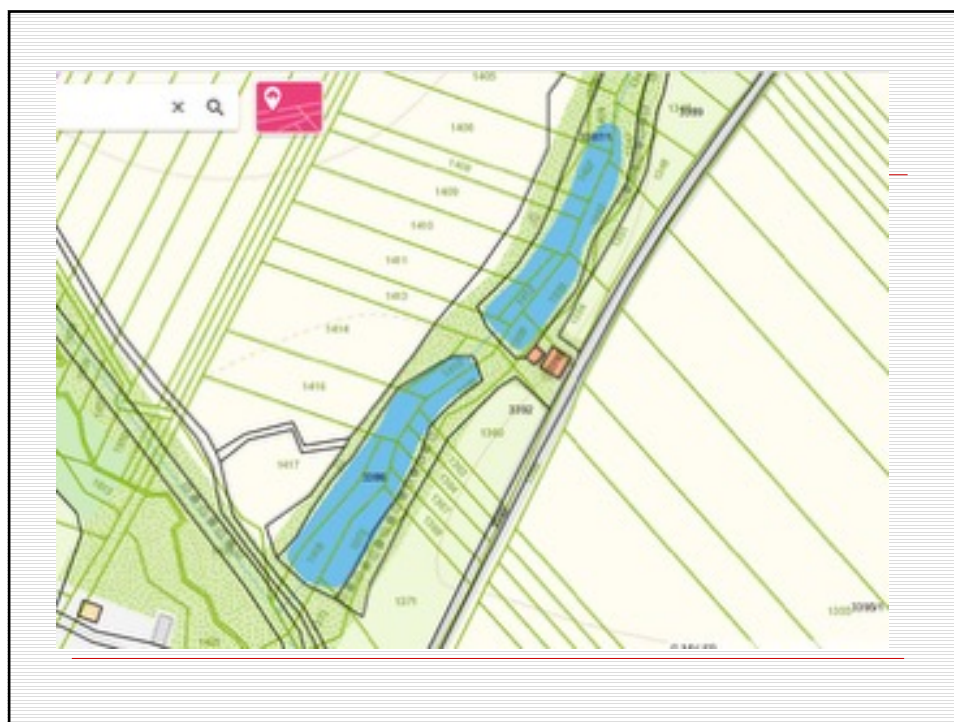

8

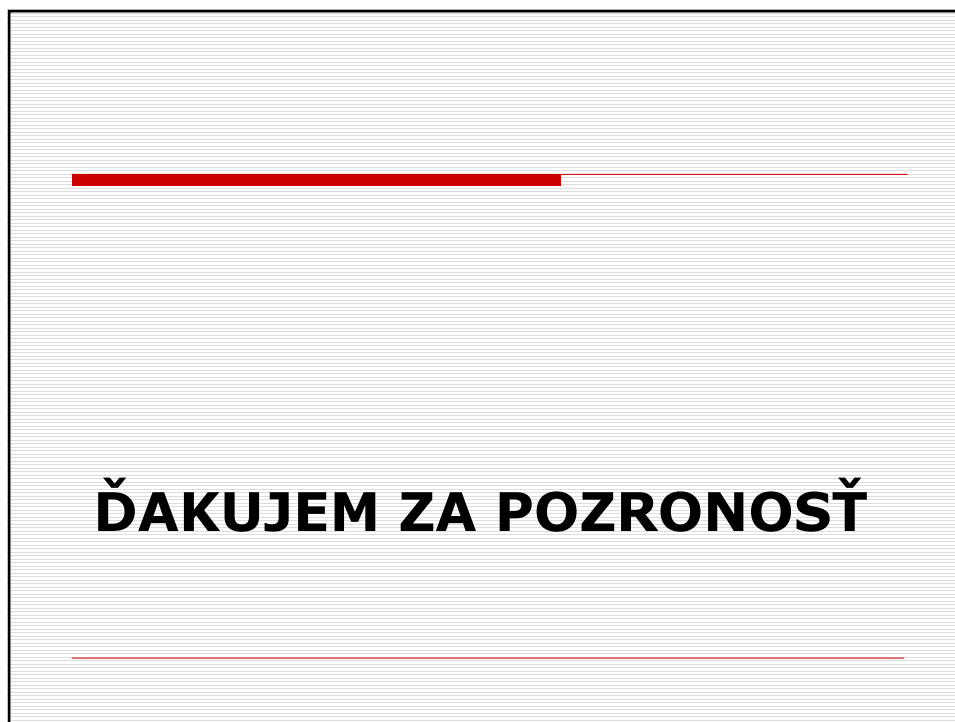

9



10